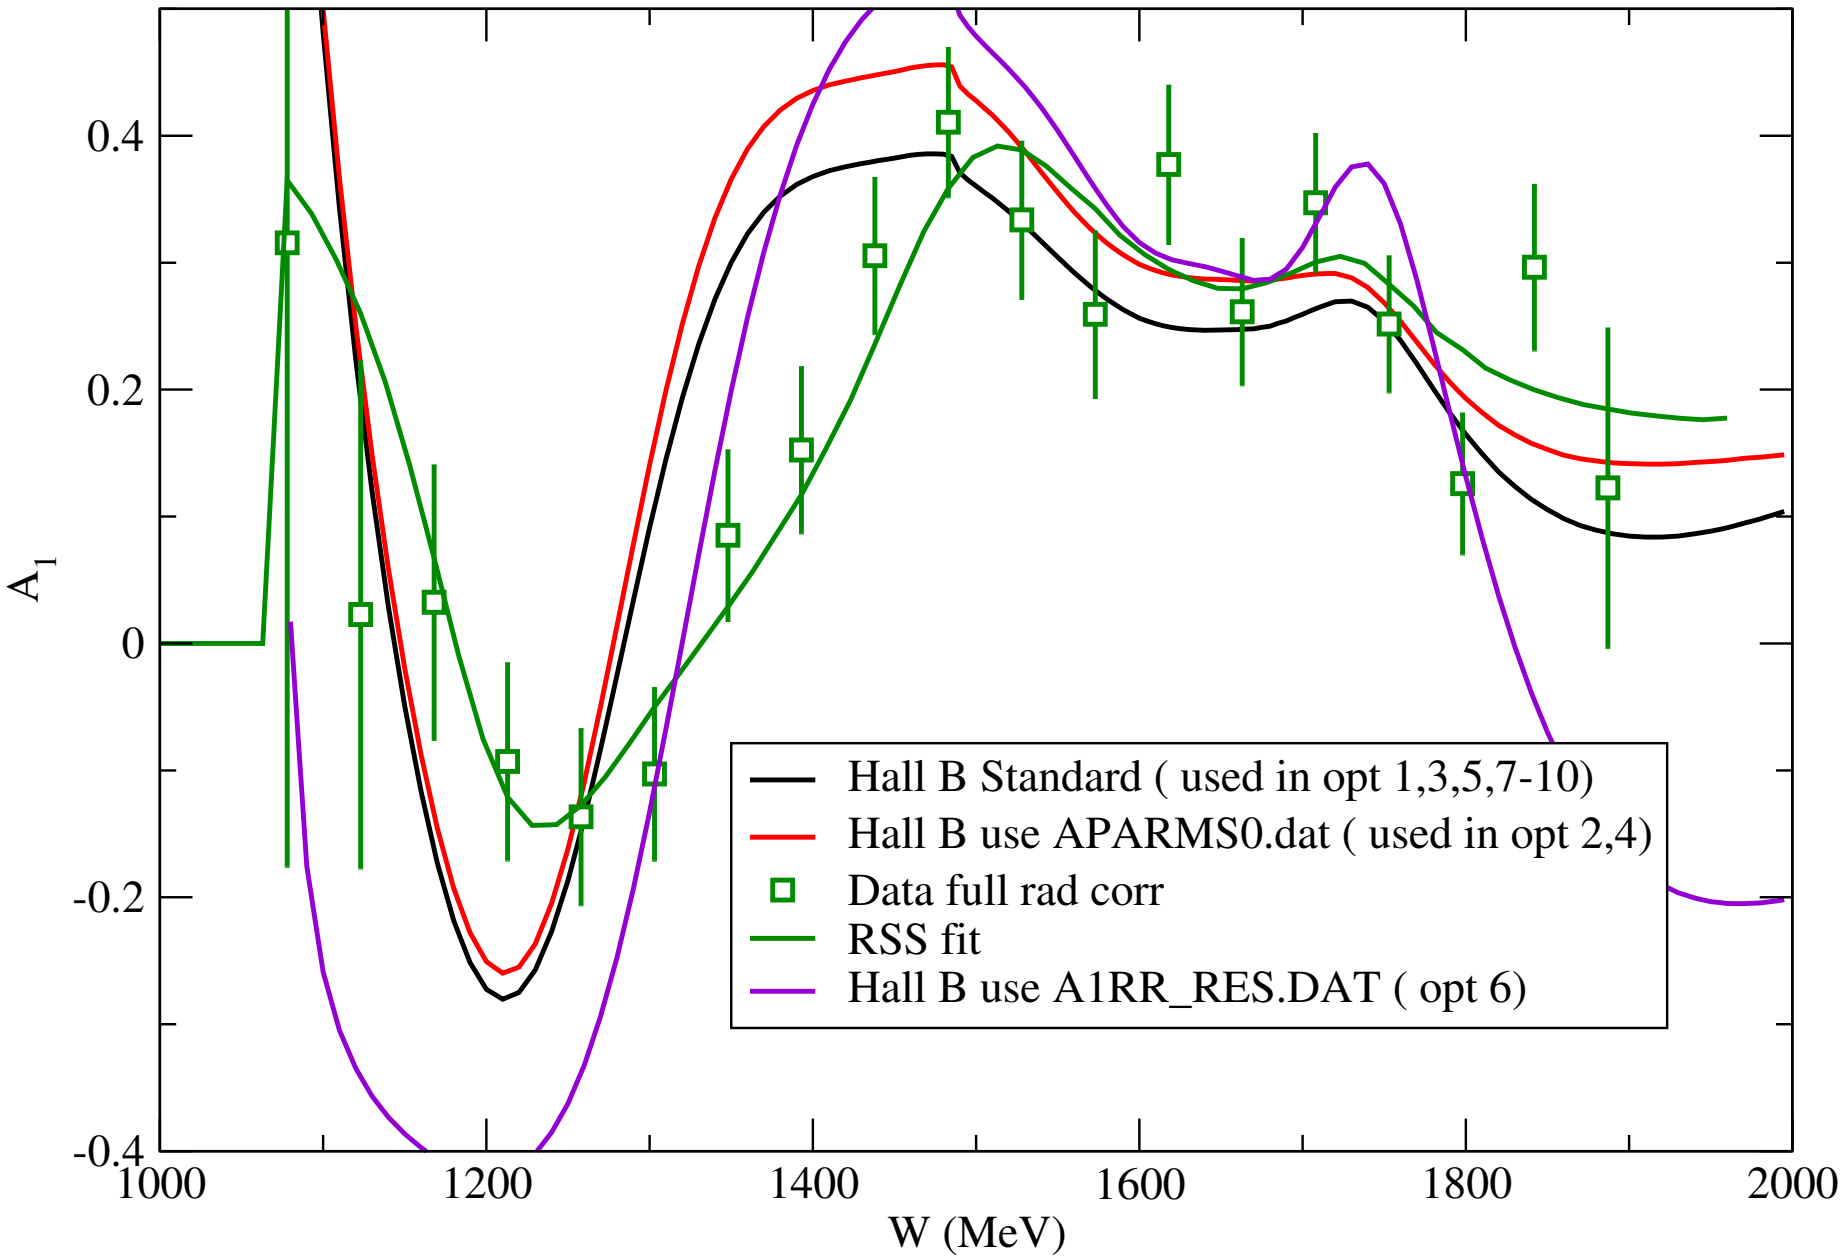
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
A_1
1000
1200
1400
1600
1800
2000
W (MeV)
Hall B Standard (used in opt 1,3,5,7-10)
Hall B use APARMS0.dat (used in opt 2,4)
Data full rad corr
RSS fit
Hall B use A1RR_RES.DAT (opt 6)